FABRICAMOS PARA SU TRANQUILIDAD

Multifierro MR Nutrihelp

corrector nutricional foliar

ACCIÓN RÁPIDA Y BALANCEADA DE MICROELEMENTOS QUELADOS

- PERFECTO EQUILIBRIO FISIOLÓGICO.
- EL APORTE DE FIERRO ES ALTAMENTE EFICAZ EN CUADROS DE CLOROSIS FÉRRICAS.
- MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y AUMENTA LA CALIDAD DEL FRUTO.

Al combatir un déficit nutricional específico con un producto de un solo elemento, puede que la disponibilidad, absorción y traslocación no sea completamente exitosa, debido a que no está presente su elemento sinérgico.

DEFICIENCIA DE MICROELEMENTOS

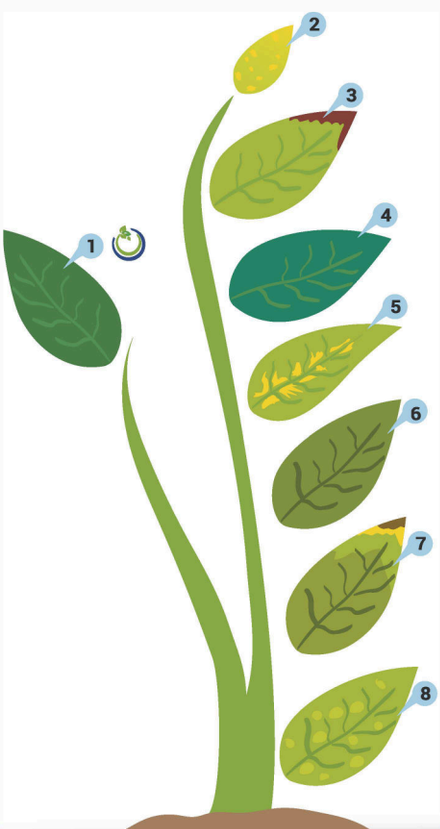

1. Hoja Sana
2. Deficiencia de Azufre
3. Deficiencia de Boro
4. Deficiencia de Cobre
5. Deficiencia de Zinc
6. Deficiencia de Manganeso
7. Deficiencia de Fierro
8. Deficiencia de Magnesio

EFECTO BARRIL EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

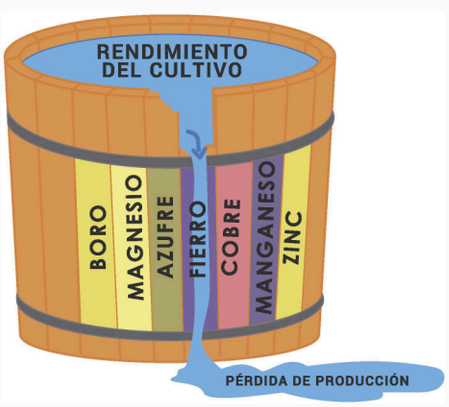

COMPARACIÓN CON LA COMPETENCIA

*Promedio de tres correctores de micronutrientes similares de la competencia

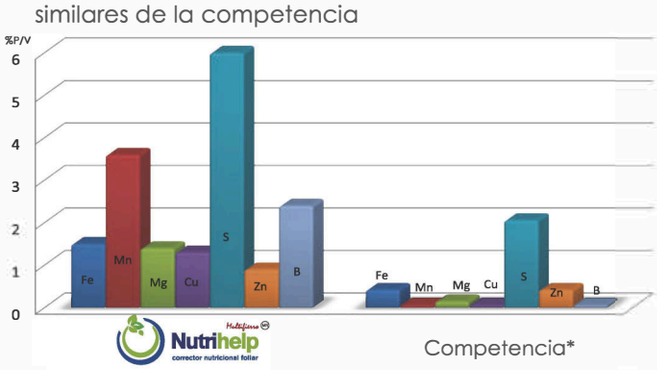

NO GASTES **DE MÁS**

EN COSTOS **DE IMPORTACIÓN**

PREFIERE PRODUCTOS **CHILENOS**

APLICACIÓN ANUAL

Producto	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
coldkiller	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○
Multi Nutrihelp	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●
Multifierro Nutrihelp	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●
ExtraBrix	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Etapa Fenológica	Dilución	Objetivo	Observaciones
Bajo Plástico	Desarrollo Vegetativo	300 cc/100 Lts. Agua	Corrector Nutricional, Desarrollodel Tubo Polínico y calidad del Fruto	2 a 3 aplicaciones en hojas verdaderas durante ciclo vegetativo
Hortícolas				3 aplicaciones en hojas verdaderas durante todo el ciclo
Frutales Hoja Caduca				4 aplicaciones desde ruptura de dormancia hasta desarrollo de fruto
Frutales Hoja Persistente				3 aplicaciones desde inicio de botón floral hasta desarrollo del fruto

NOTA: Para la aplicación en cultivos no señalados, puede dirigirse a nuestro departamento técnico.

MODO DE USO

Ejemplo Bomba Espalda 15 LTs.

1

Medir 45 cc.

2



Agregar los 45cc y rellenar con agua hasta los 15 Litros

3



Rociar abundantemente al follaje.

PRESENTACIÓN

Tipología de Envases

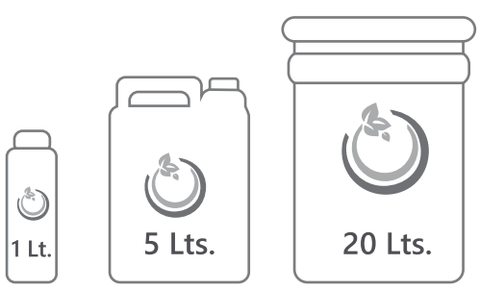

COMPOSICIÓN

CONTENIDO POR ELEMENTO	mg/L
FIERRO	453
MAGNESIO	1.131
BORO	1.520
COBRE	437
MANGANESO	980
ZINC	244
AZUFRE	3.961

· No usar bajo condiciones de stress hídrico o altas temperaturas ambientales.
· No compatible con productos que generan reacciones alcalinas (pH 7,0 o más) o de acción por contacto.
· Esta información no reemplaza el contenido de ficha técnica, complementar con lectura de esta última.

ColdKiller spa
www.coldkillerspa.cl
agronomo@coldkillerspa.cl
+56 9 658 71715
Panamericana Sur Km 260 Bodega 14
Cruce Unihue Maule, Chile